


TE/S/2
 P=73,5kW
 Ps=44,1kW
 In=68,5A

ROZDZIELNICA SILOWA TE/S/2

ŚRODEK DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEN
 SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
 W UKŁADZIE SIECI WG TN-C-S
 TABLICA TE W II KL. OCHRONNOŚCI

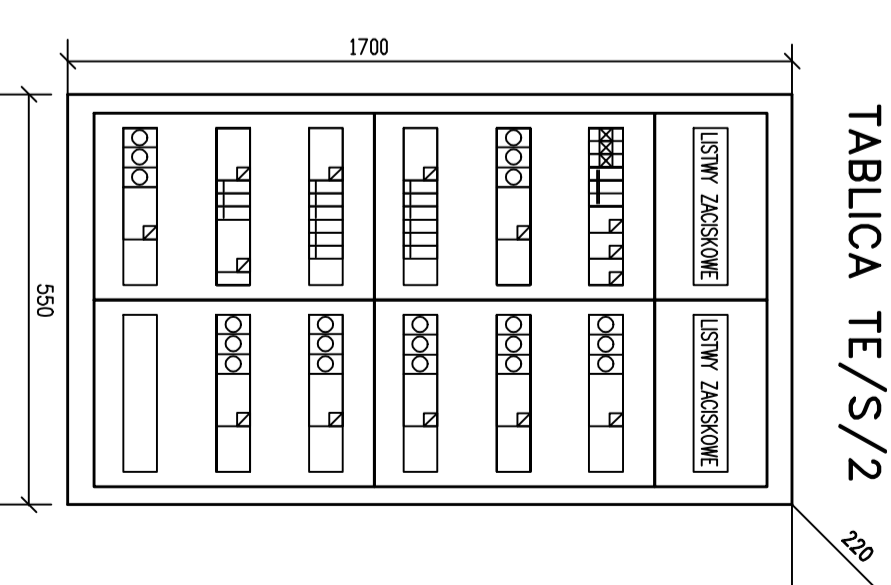

TABLICA TE/S/2

WYKAZ ELEMENTÓW ROZDZIELNI :

- TE/S/2
1. LAMPKI SYGNALIZACJI NAPIĘCIA - SZT. 3
 2. WTL. IZOLACYJNY 3F 100A - SZT. 1
 3. WTL. INSTAL. +PR Din=0,03A 16A 1F SZT-3
 4. WTL. R.P. Din=0,03A In= 63A 3F *Ac-SZT. 10
 5. ROZŁ. BEZPIECZNIKOWY 00 63A 3F -SZT. 7
 6. WTL. IZOLACYJNY In=10A 3F - SZT. 1
 7. WTL. IZOLACYJNY In=25A 3F - SZT. 2
 8. WTL. IZOLACYJNY In=50A 3F - SZT. 1
 9. WTL. IZOLACYJNY In=50A 3F - SZT. 1

- UWAGI:
1. WYPOSAŻENIE TABLICY ELEKTRYCZNEJ ZOBODNE ZE SCHEMATAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
 2. ROZDZIELNIE OPISAC I WYPOSAŻYC W STOSOWNIE PIKTOGRAMY OSTRZEŻAWCZE
 3. WSZELKIE ZMIANY W SCHEMACIE ROZDZIELNI WYKONANE SĄ WYKONANE PRZY ODZIELE INWESTORA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW MUZEALNYCH Z FUNKCJĄ WYSTAWIENNICZĄ WRAZ Z ZAPŁ. LEZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM, PARKING NA 60 MIEJSC POSTOJOWYCH, INDYWIDUALNE, EKOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW O WYDAJNOŚCI DO 5 m ³ NA DOBĘ, BUDYNEK MAGAZYNU SPRZĘTU ROLNICZEGO ORAZ ZADASZENIE MAGAZYNOWE	nr nrś E-07
Tytuł rysunku	BUDYNEK CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW MUZEALNYCH SCHEMAT I WIDOK TABLICY TE/S/2	skala —
PROJEKTANCI:		
Architektura i inżynieria	mgr inż arch. Andrzej Gnielner upr. proj. arch. Nr BZ/13/80	11.2015
Architektura	mgr inż arch. Małgorzata Karłowicz	
Inżynieria elektryczna	mgr inż inżynier Jarosław Jachary upr. inż. Nr-817/81	
Pracownik wykonawczy	mgr inż Andrzej Dziaduch upr. inż. Nr-214/83	